



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Λεωφ. Μεσογείων 207
115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 6479106-6878600
Fax : 6479504

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

WS 15-04

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ/EDITION : 1994

ΣΥΝΤΑΞΗ/PREPARED BY
Π. ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ/CHECKED BY
Π. ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ/APPROVED BY
Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/REVISION
0

ΣΕΛΙΔΕΣ/PAGES
5

Το παρόν έντυπο αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΠΑ και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί μέρος ή όλο χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη

Π Ε Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης των χαλυβδосωλήνων.

ΑΡΘΡΟ 2


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ο χώρος αποθήκευσης των χαλυβδосωλήνων πρέπει να έχει τα κάτωθι στοιχεία τόσο από λειτουργικής πλευράς όσο και από πλευράς ασφαλείας.


- 2.1 Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση, με σχετικά υψόμετρα στις κορυφές της αποτυπούμενης ιδιοκτησίας
- 2.2 Πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλη οδική πρόσβαση προς τον χώρο αποθήκευσης για την κυκλοφορία φορτηγών - αυτοκινήτων - πλατφόρμων, και βαρέων οχημάτων.
- 2.3 Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι περιφραγμένος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και το συνολικό εμβαδόν του να επαρκεί για την εύρυθμο φορτοεκφόρτωση, στοίβαξη των σωλήνων και διακίνηση προς τούτο των φορτηγών - πλατφόρμες.

Η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να είναι επίπεδη. Σε περίπτωση κλίσεων άνω του 2% διαμορφώνονται επίπεδοι αναβαθμοί με δυνατότητα εύκολης προσπέλασης των μέσων φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των σωλήνων.
- 2.5 Η συνολική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες ρύσεις για την εύκολη απορροή των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή εστιών λιμναζόντων υδάτων.
- 2.6 Η επιφάνεια στοίβαξης των σωλήνων ως και της διακίνησης των φορτηγών - πλατφόρμας για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πρώτων ευρίσκεται επί μαλακού εδάφους, τότε απαιτείται εξυγίανση του εδάφους σε βάθος κατά 0.50m τουλάχιστον, διάστρωση με σκύρα οδοποιίας σε πάχος 30cm σε στρώσεις ανά 10cm με διαβροχή και τύπανση και τέλος διάστρωση των τελευταίων 20cm με αμμοχάλικο 3Α το οποίον θα διαβραχεί και θα συμπυκνωθεί μέχρις αρνήσεως.
- 2.7 Εντός του χώρου αποθήκευσης και πλησίον της κύριας εξόδου θα υπάρχει προκατασκευασμένος οικίσκος-θυρωρείον, ο οποίος θα χρησιμεύσει για την παραμονή των θυρωρών-φυλάκων με τις απαραίτητες ανέσεις διαμονής. Περιγραφή και εξοπλισμός του φυλακίου παρατίθεται συνημμένα με αντίστοιχο σχέδιο κατόψεως.

- 2.8 Περιμετρικά του οικοπέδου θα υπάρχει τοποθετημένος σε κολώνες με κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους επαρκής φωτισμός ασφαλείας.
- 2.9 Εάν το οικόπεδο που θα χρησιμοποιηθεί για αποθηκευτικός χώρος έχει πρόσωπο επί οδικής αρτηρίας, θα πρέπει να έχει κατάλληλο διαμορφωμένο κυκλοφοριακό κόμβο για την εύκολη είσοδο και έξοδο των φορτηγών - πλατφόρμες.

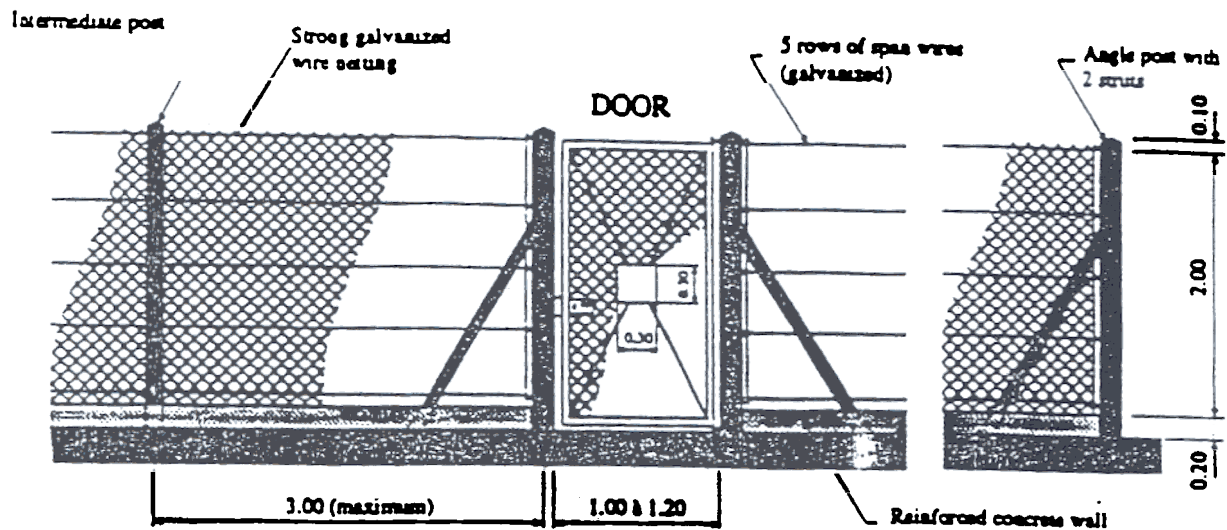

VIEW following A.A

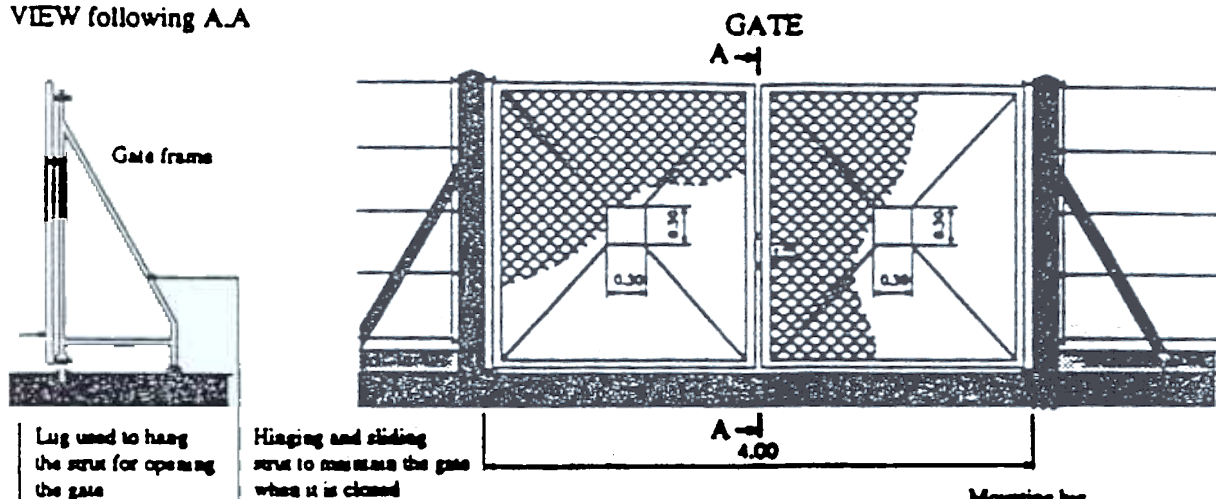


OPENING TO BE PROVIDED AT LEAST

- block valve station :
 $\varnothing \leq 6'' = 1 \times 4 \text{ m gate}$
 $\varnothing > 6'' = 1 \times 1.2 \text{ m door and } 1 \times 4 \text{ m gate}$

- single or double scraper trap :
 $1 \times 1.2 \text{ m door and } 1 \times 4 \text{ m gate}$

The levels of the incoming dams and gates of a facility must be operated with the water dry.

FENCE POSTS MINIMUM SECTION AREAS			
TYPE OF POSTS	REINFORCED CONCRETE (in cm)	TUBE (in cm)	SECTION
ANGLE	15 x 15	100	To be submitted to Engineer's approval.
INTERMEDIATE	12 x 12	80	
DOOR	15 x 15	100	
GATE	20 x 20	150	

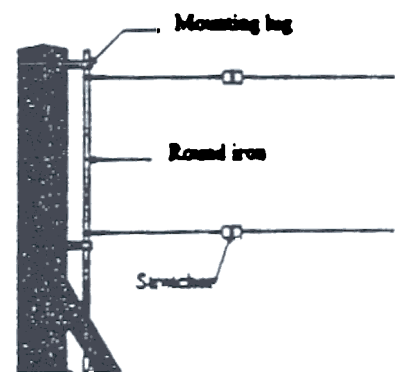

N.B. : The fence sides which are longer than 30 m will have a stretching post at mid-length. This type of post is equipped with 3 struts two of which are in the fence plane and the third one at right angles inside.